




PIWNICA

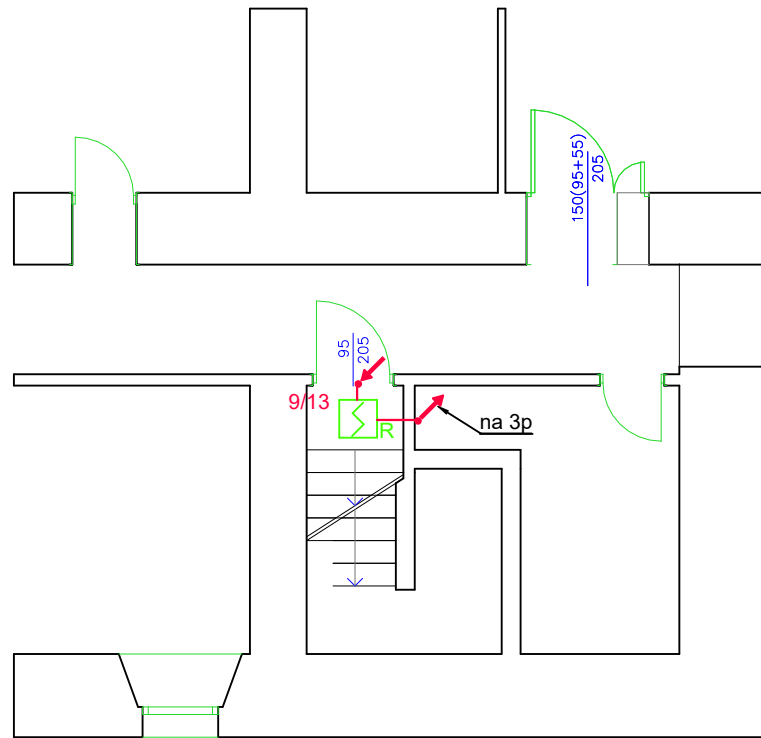


PARTER

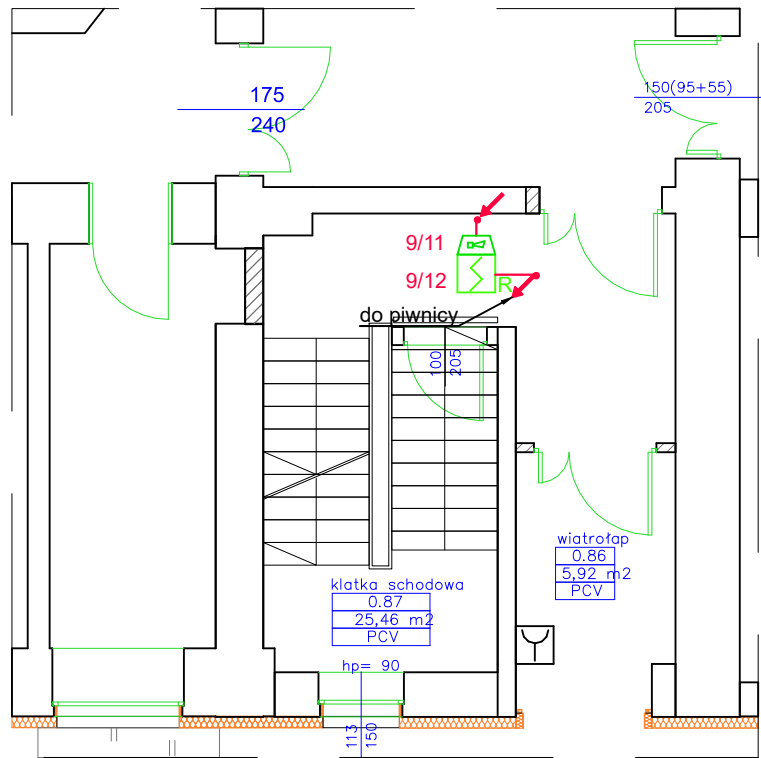


I PIĘTRO

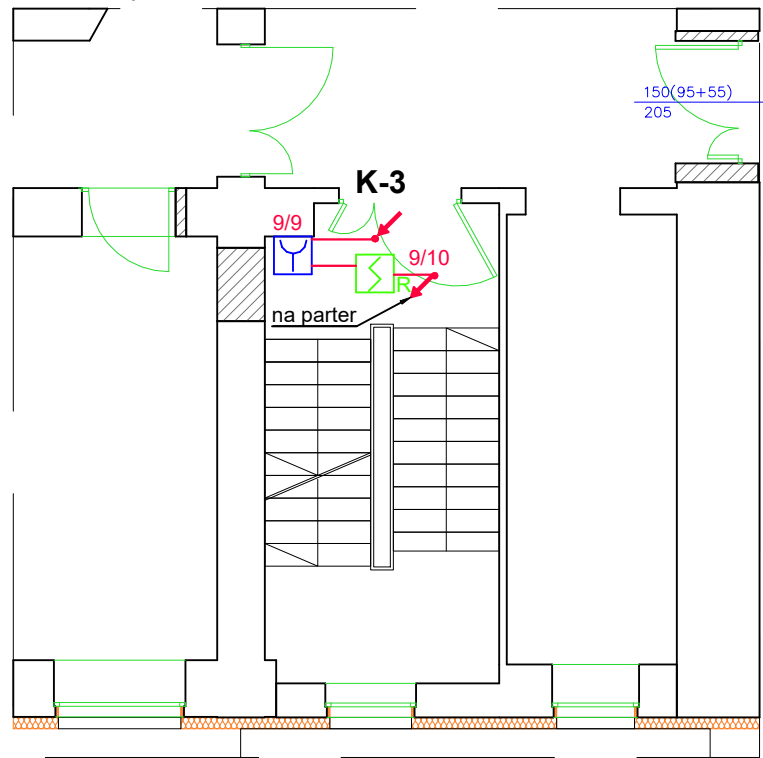

II PIĘTRO

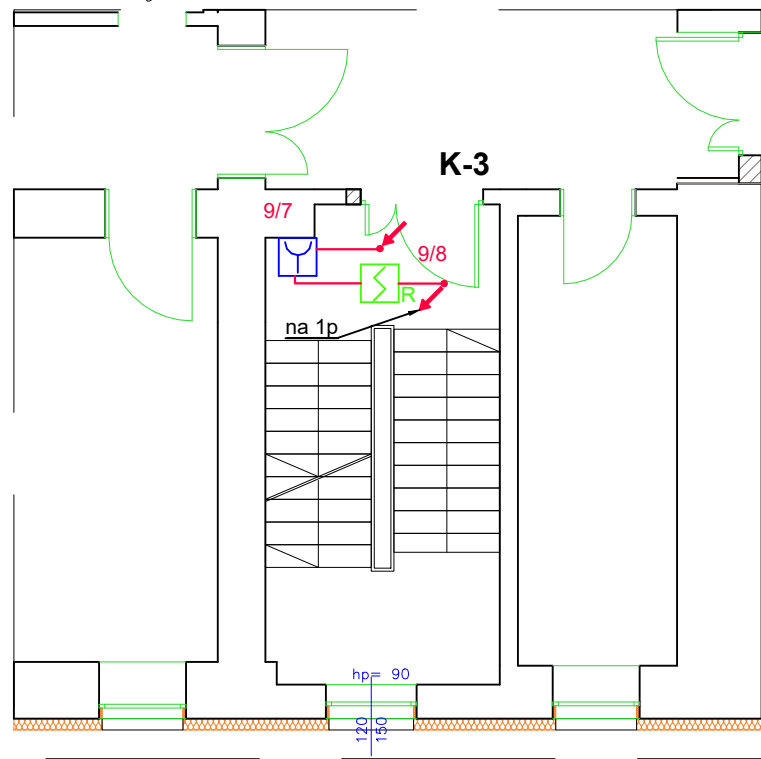

III PIĘTRO

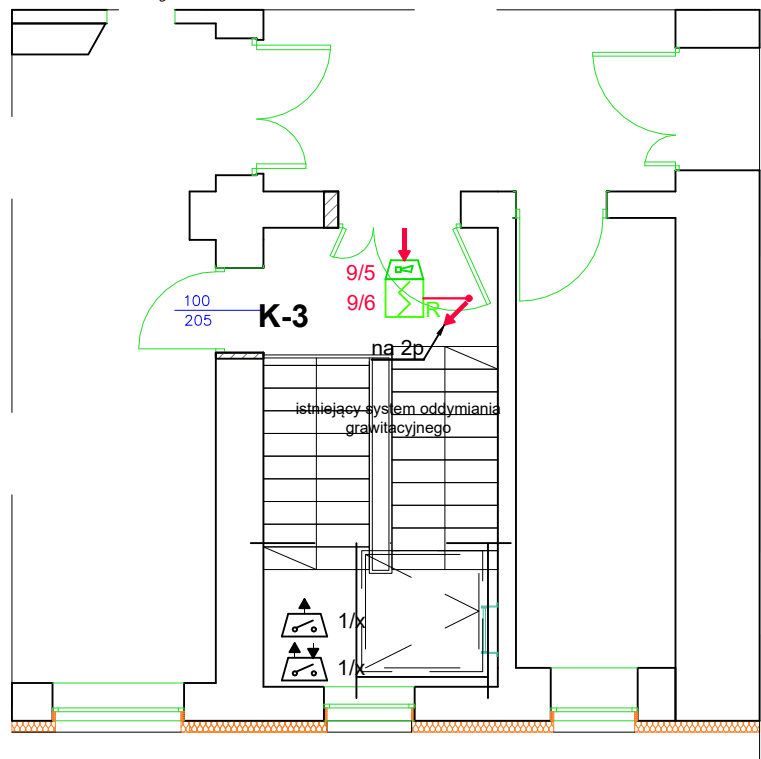


UWAGA! Ostateczną lokalizację elementów instalacji należy ustalić na etapie wykonawstwa z przedstawicielami poszczególnych branż.	
LEGENDA	
	Podwójna optyczna czujka dymu na stropie stałym
	Podwójna optyczna czujka dymu + Sygnalizator akustyczny pętlowy w jednym gnieździe na stropie stałym
	Ręczny ostrzegacz pożaru
1/17	Nr pętli /Nr elementu w pętli
LEGENDA (elementy istniejące)	
	Optyczna czujka dymu (na stropie stałym lub podwieszanym)
	Moduł

Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu pt.:"Projekt instalacji Systemu Alarmowania Pożarowego w budynku A-B-C na terenie Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, na działkach nr 7 i nr 6/10, karta mapy 26, położonych przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrow Kujawski" z sierpnia 2020 w zakresie Oddziału Rehabilitacji i należy je rozpatrywać łącznie z wskazanym projektem.

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLII						
Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ognowa podstawowych elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop i odbudowa klatki schodowej	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu
"B"	R 120	R 30	REI 60	REI 60	EI 30	RE 30
SCHEMAT: 					ADRES: 	
INWESTOR: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrow Kujawski					ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrow Kujawski	

Projekt instalacji Systemu Alarmowania Pożarowego w budynku A–B–C na terenie Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, na działkach nr 7 i nr 6/10, karta mapy 26, położonych przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrow Kujawski

ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z SIERPNIA 2020r.
W ZAKRESIE ODDZIAŁU REHABILITACJI

PROJEKTOWAŁ:	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEN:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. M. FRĄCKIEWICZ	uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroinstalacyjnych do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WKP.0402.PW.07115		A.DO XXI Sp. z oo. Ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań tel. 061 862 1234
OPRACOWANIE:			
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
TELETECHNIKA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	LIPIEC 2022	1:100
TYTUŁ RYSUNKU: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - plan instalacji - klatka K3			NR RYSUNKU: SAP-04
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KOTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOŚTĘPNIENIE JAKIEKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEKOLWIEK FORMIE - ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSEKCYJ PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań.			

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAŁ WYKONANY UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań.